



C~PDIGO DA FINALIDADE:	
PR~PRELIMINAR	LE~LIBERADO PARA EXECU~C~AO
PA~PARA APROVA~C~AO	LD~LIBERADO PARA DETALHAMENTO
PI~PARA INFORMA~C~AO	CC~CONFORME CONSTRU~JDO
PC~PARA COTA~C~AO	SB~SUBSTITU~JDO
CO~PARA COMENT~RIOS	CA~CANCELADO

REV.	DATA	PROJ.	VERIF.	APROV.	AUTOR.	FINALID	DESCR~C~AO
0	26/10/98	CTk	CPo	CrR	ACA	PA	PARA APROVA~C~AO
a	15/01/99	WwJ	CPo	CrR	ACA	PA	REVISADO ONDE INDICADO / PARA APROVA~C~AO
b						LE	LIBERADO PARA EXECU~C~AO


- 1 - DIMENS~OES EM MILIMETROS ELEVA~C~OES EM METRO.
- 2 - AS DIMENS~OES DOS EQUIPAMENTOS EL~TRICOS S~AO ESTIMADOS. A ATUALIZA~C~AO SER~B EFETUADA AP~S RECEBIMENTO DOS DESENHOS DOS FORNECEDORES.
- 3 - A PORTA DE ACESSO PARA EQUIPAMENTOS DEVER~B TER A ALTURA M~NIMA DE 2,5m.
- 4 - DEVER~B SER PREVISTO CHAPA XADREZ EM TODA A EXTENS~AO DOS RASGOS.
- 5 - SALA DE CONTROLE - ARRANJO DOS EQUIPAMENTOS DE SUPERVIS~AO, CONTROLE E RASGOS NO PISO SER~B DEFINIDO PELOS FORNECEDORES DOS MESMOS.

EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NO FUTURO

- 1- DIMENS-ÕES DOS EQUIPAMENTO-EL-ÉTRICOS- GM- 500, CCM- 500, CE- M- 500/1/2, UPS- 500
QSA- 500, PDU- 500
- 2- SISTEMA- DE- AR- CONDICIONADO
- 3- SALA- DE- CONTROLE- ARRANJO- DOS EQUIPAMENTOS- DE SUPERVIS-ÃO, CONTROLE- E- RASGOS
-NO- PISO- SER- B- DEFINIDO PELOS FORNECEDORES- DOS- MESMOS.
- 4- O- POSICIONAMENTO- DOS RASGOS- SER- B- CONFIRMADO- SOMENTE- AP- PS- O- RECEBIMENTO- DOS- DESENHOS
-DOS- FORNECEDORES-.

H-HELIOGR~BFICA	V-VEGETAL	P-POLI~ESTER	S-SULFITE	D-DISQUETE	E-ELETR~DNIC
-----------------	-----------	--------------	-----------	------------	--------------

PLANTA CHAVE

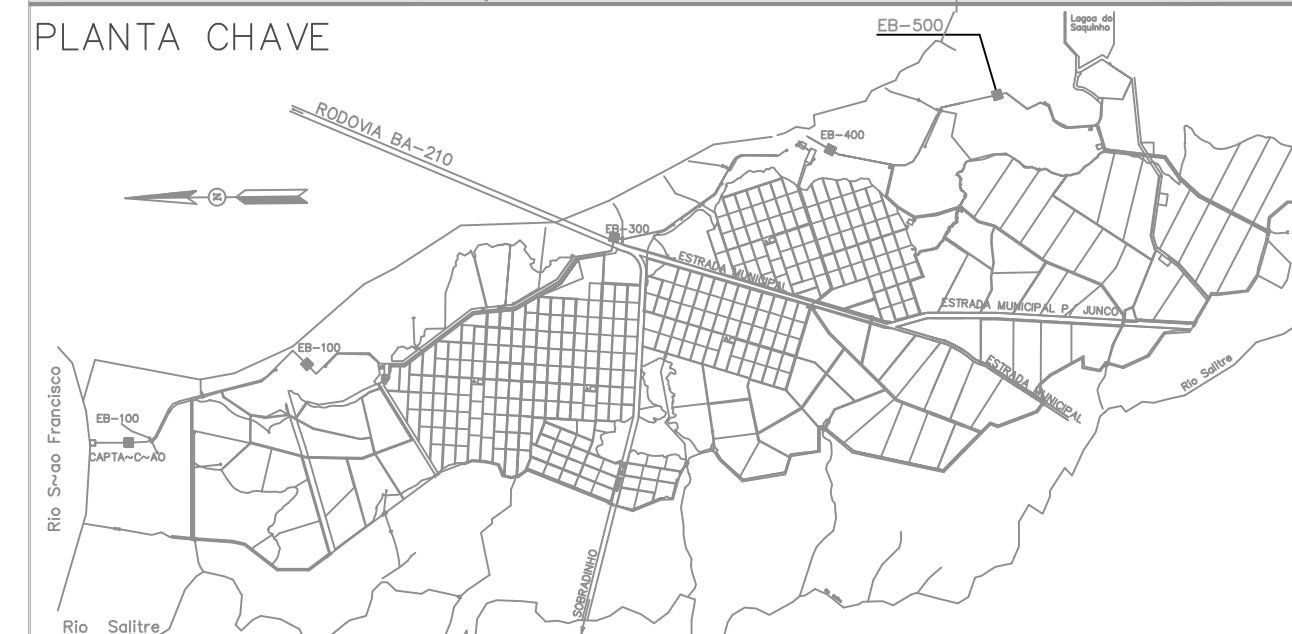

CONS-PRCIO			CODEVASF		CIA. DESENVOLVIMENTO DO VALE DO S. FRANCISCO	
JP - ENCO - TAHAL						
PROJETADO	02/10/98	lks		ESCALA	SUBST.:	
DESENHADO	05/10/98	lks		1:50	SUBST. POR:	
VERIFICADO	14/10/98	CTK/CPo			Nº	
APPROVADO	22/10/98	CR				
AUTORIZADO	26/10/98	JW				

PROJETO SALITRE - ETAPA I - PROJETO EXECUTIVO - JUAZEIRO BA

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB-500
SALA ELÉTRICA
ARRANJO DE EQUIPAMENTOS

SUBST.:	E12-989	1510-E04-1-002	REV. b
SUBST. POR:			

DADOS P/ PLOT	
Arquivo Eletrônico	
N=N E4151002	
Formato A1	
Escala	1:50
Layer	Penas
COR N°	Eletrocat-bloco Jato de Tinta
1	0.15
2	0.20
3	0.30
4	0.20
5	0.80
6	0.60
7	0.20
8	0.15
9	1.00
10	0.40
11	0.70
12	0.50
13	0.10
14	0.30
15	0.20