E12-989 1410-C05-0-057 0
A38 3qF N~N

RESUMO

BITOLA	8	10	16						PESO TOTAL (kg)
COMPR.(m)	12802	4992	1296						
PESO (kg)	5121	3145	2074						10340

POS.	DOBRAMENTO (cm)	BIT.	QUANT.	COMPRIMENTO UNIT~RIO	COMPRIMENTO TOTAL	LOCALIZA~C~AO
1	CORR.	16	CORRIDOS		129600	
2	CORR.	8	CORRIDOS		665280	
3	262 / 22 21	8	720	305	219600	
4	22 262 21	10	360	305	109800	
5	132 262 131	10	234	525	122850	
6	132 / 22 21	8	468	175	81900	
7	VAR. / 27 40 40 27	8	336	VAR.	134400	
8	27 VAR. 27	10	168	VAR.	67200	
9	VAR. VAR. VAR.	10	168	VAR.	124320	
10	VAR. / 20 20	8	336	VAR.	97440	
11	VAR. 262 VAR.	10	120	VAR.	75000	
12	VAR. / 20 20	8	240	VAR.	81600	

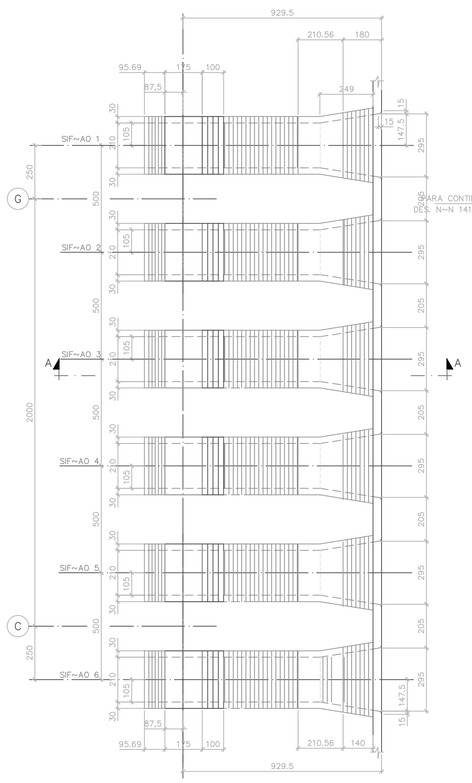

EL.420,590

ESCALA ORIGINAL 1 : 100

ESCALA GR~BFICA

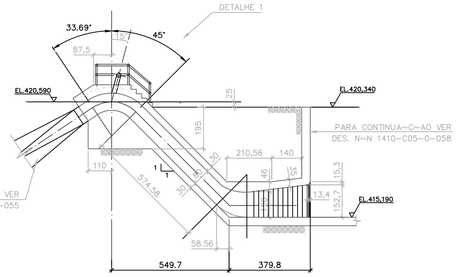

CORTE A – A

ESCALA ORIGINAL 1 : 100

ESCALA GR~BFICA

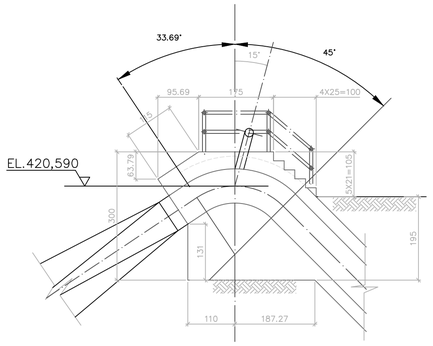

DETALHE 1

ESCALA ORIGINAL 1 : 50

ESCALA GR~BFICA

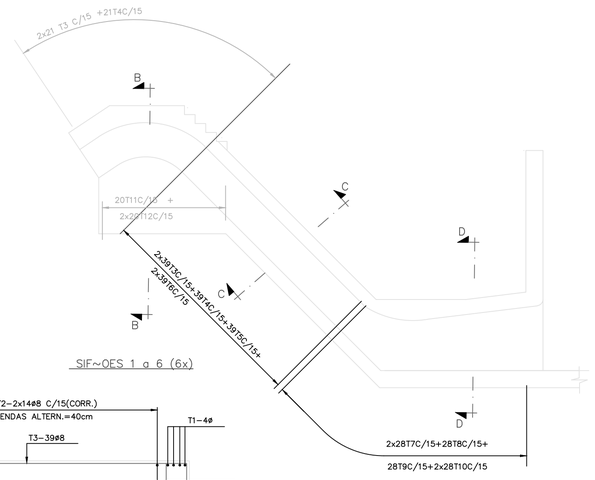

SIF~OES 1 a 6 (6x)

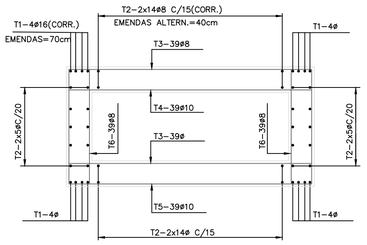

CORTE C – C

ESCALA ORIGINAL 1 : 25

ESCALA GR~BFICA

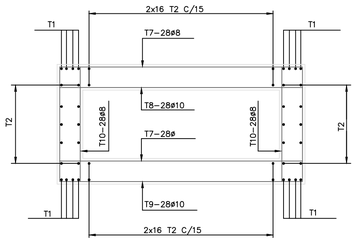

CORTE D – D

ESCALA ORIGINAL 1 : 25

ESCALA GR~BFICA

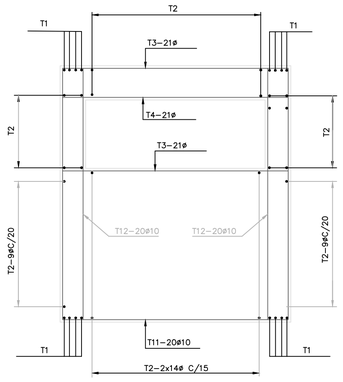

CORTE B – B

ESCALA ORIGINAL 1 : 25

ESCALA GR~BFICA

TABELA DE REVISÕES

C~PODO DA FINALIDADE:
PR ~PRELIMINAR
PA ~PARA APROVA~C~AO
PI ~PARA INFORMA~C~AO
PC ~PARA COTA~C~AO
CO ~PARA COMENT~RIOS
LE ~LIBERADO PARA EXECU~C~AO
LD ~LIBERADO PARA DETALHAMENTO
CC ~CONFORME CONSTRU~IDO
SB ~SUBSTITU~IDO
CA ~CANCELADO

REV.	DATA	PROJ.	VERIF.	APROV.	AUTOR.	FINALID.	DESCRI~C~AO
0	25/10/99	JP ENCO	PRW	IdO	JQM	PA	EMISS~AO INICIAL

NOTAS

1– N~AO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA
2– MEDIDAS EM CENT~JMETRO, N~JVEIS EM METRO.
3– CONCRETO C20 , fck ≥ 20MPa.
4– QUANTITATIVOS : VOLUME DE CONCRETO=169,2 m~g.
5– TENS~AO ADMISS~JVEL ADOTADA EM PROJETO NA COTA DE APOIO DA FUNDA~C~AO DIRETA = 3,0 kgf/cm~q.
6– O REATERRO DEVER~B APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTER~JSTICAS:
– GRAU DE COMPACTA~C~AO > 98% DO PN.
– UMIDADE = UMIDADE ~PTIMA_+ 2%
7– ANTES DE QUALQUER CONCRETAGEM, O SOLO DE APOIO DA FUNDA~C~AO DEVER~B SER INSPECIONADO POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM FUNDA~C~OES E GARANTIDA A TENS~AO ADMISS~JVEL ADOTADA EM PROJETO.
8– PARA LOCA~C~AO E DETALHES DO GUARDA CORPO VER DES. PADR~AO N° DC5–501 DOC. 12–989–Lipe–0603
9–O ACERTO DAS ELEVA~C~OES DE ASSENTAMENTO NECESSARIO, DEVIDO AS IMPRECIS~OES DO DESMONTE DA ROCHA, DEVER~B SER FEITO COM CONCRETO MAGRO C9 E UM ~ONGULO DE ESPRAIAMENTO M~JNIMO DE 60°
10–DEVER~AO SER TOMADOS CUIDADOS ESPECIAIS COM A CURA DO CONCRETO QUE DEVER~B SER INICIADA T~AO LOGO SE VERIFIQUE O INICIO DE PEGA, DE 3 A 5 HORAS AP~PS O LAN~CAMENTO. A CURA DEVER~B SER FEITA PREFER~WNCIALMENTE COM ~BGUA, OUTROS PROCEDIMENTOS DEVER~AO SER PREVIAMENTE APROVADOS PELA FISCALIZA~C~AO.
11– PARA LOCA~C~AO DA BACIA DE TRANQUILIZA~C~AO VER DES. N° 1210–Z05–1–004
12–TODOS OS INSERTOS DEVER~AO SER POSICIONADOS ANTES DA CONCRETAGEM.
13–COBRIMENTO = 4cm
14–A~CO : CA–50
15–CORTAR E ADAPTAR NO LOCAL AS BARRAS QUE INTERFERIREM COM AS ABERTURAS

DOCUMENTOS CONSULTADOS

T~ITULO	N~UMERO	REV.
BACIA DE TRANQUILIZA~C~AO–PLANTA, CORTES E DETALHES	1520–Z05–1–004	0

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

T~ITULO	N~UMERO
BACIA DE TRANQUILIZA~C~AO–PLANTA, CORTES E DETALHES	1520–Z05–1–004
PADR~OES DE CONCRETO	12–989–Lipe–0603
ESPECIF. TEC. P/EXEC. DE ESTRUT. DE CONCRETO ARMADO	12–989–Lipe–0602
ESPECIF. TECNICA PARA REVESTIMENTO INTERNO	12–989–Lipe–0604

DISTRIBUI~ÇÃO REVIS~AO

PARA	0	a	b	c	d	e	f
Codevasf – BSB	1(S) A2						
Codevasf – GSR	1+2(S)A2						
Cons~prcio – OBRA	1(S) A2						
Cons~prcio – JQM	1(S) A2						
Civil – IdO	1(S) A2						

H~HELIOGR~BFICA V~VEGETAL P~POLI~ESTER S~SULFITE D~DISQUETE E~ELETR~ONICA

PARA
APROVA~C~AO

PLANTA CHAVE

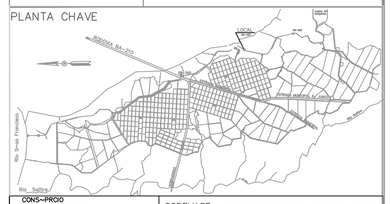

CONS~PRCIO
JP – ENCO – TAHAL

PROJETADO	20/10/99	mir
DESENHADO	20/10/99	CMA
VERIFICADO	21/10/99	PRW/SBS
APROVADO	22/10/99	IdO/NKT
AUTORIZADO	22/10/99	JQM

CODEVASF CIA. DESENVOLVIMENTO DO VALE DO S. FRANCISCO

ESCALA IND

SUBST.:
SUBST. POR:

PROJETO SALITRE – Etapa 1 – PROJETO EXECUTIVO – Juazeiro, BA

ESTA~C~AO DE BOMBEAMENTO EB–400 – PROJETO ESTRUTURAL
SIF~PES – FORMAS E ARMADURAS

SUBST.:
SUBST. POR:

E12–989 | 1410–C05–R1–057 | REV. 0

25/10/99 17:00 QUA