


TABELA DE REVISÕES						C-PIDGO DA FINALIDADE:				
						PR - PRELIMINAR		LE - LIBERADO PARA EXECU-C=AO		
						PA - PARA APROVA-C=AO		LD - LIBERADO PARA DETALHAMENTO		
						PI - PARA INFORMA-C=AO		CC - CONFIRME CONSTRU-JDO		
						PC - PARA COTA-C=AO		SB - SUBSTITU-JDO		
						CO - PARA COMENT-BRIS		CA - CANCELADO		
REV.	DATA	PROJ.	VERIF.	APROV.	AUTOR.	FINALIDADE DESCRIC=AO				
0	14/09/98	IFJ	CPo	CrR	QJM	PA	PARA APROVA-C=AO			
1	04/10/98	IFJ	CPo	CrR	QJM	PA	ATEND. COMENT. CODEVASF - PARA APROVA-C=AO			
2	18/06/99	CPo	FHF	CrR	QJM	LE	ATUALIZA-C=AO GERAL			
c						LE	LIBERADO PARA EXECU-C=AO			

NOTAS GERAIS

- 1 - EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS E INSTALADOS PELA COELBA.
- 2 - PROTE-C~AO T-ERMICA: TERMOMETROS DOS MANCAIS DO MOTOR.
- 3 - OS REL-ES DE PROTE-C~AO DEVER~AO SER DIGITADOS COM DISPLAY PARA INDICA-C~AO DE CORRENTE.
- 4 - A ALIMENTA-C~AO AUXILIAR PARA O M~PULO DE POT~NCIA DOS PAIN~IS DE EXCITA-C~AO, SER-B 380V, TRIF-BUSICO, A PARTIR DO QSA.
- 5 - A UPS DEVER-B ALIMENTAR TAMB-EM OS REL-ES DOS PAIN~IS DE EXCITA-C~AO.
- 6 - O MEDIDOR, TC'S E TP'S DEVER~AO SER INSTALADOS NO CUB~JULO DO DISJUNTOR.

LEGENDA

 EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NO FUTURO.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
T~JTULO	N~VMERO
1 DIAGRAMA UNIFILAR GERAL	0000-E02-0-001
2 NORMA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 15kV (COELBA)	S/ N~N
3 S~JMBÓLOS GR~BFICOS	12989-Lpe-3004


[illegible]

PEND~WNCIAS:

1— POTENCIA E CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 3 Ø E FASE TERRA DA CONCESSIONARIA.
2— POTENCIA DOS MOTORES SINCROSOS.—

LIBERADO
PARA EXECUÇÃO

PLANTA CHAVE

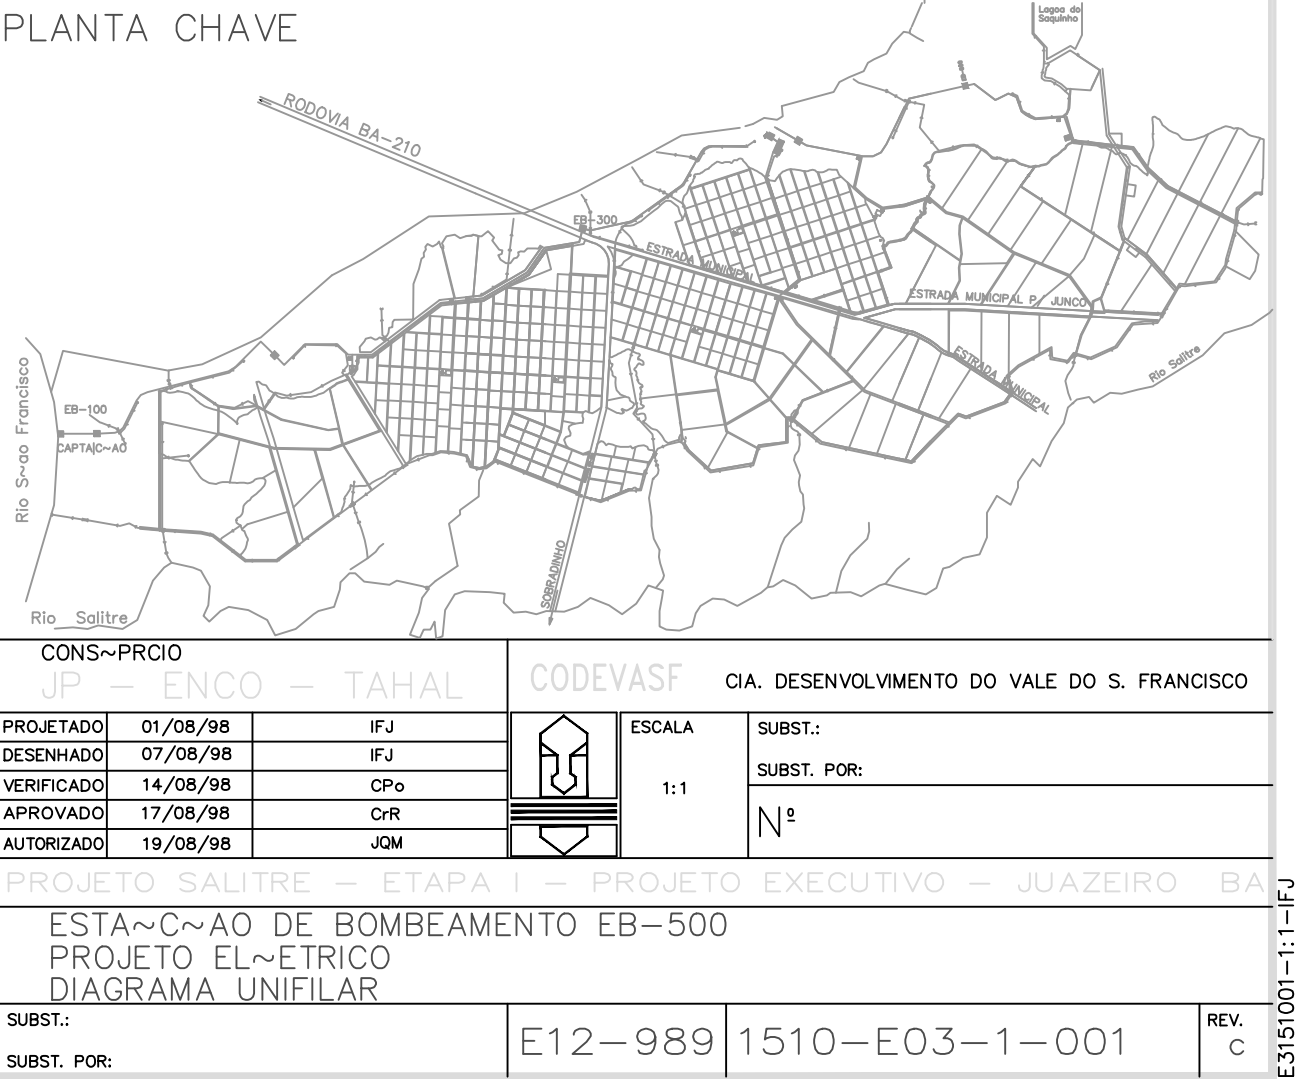

SUBST.:	E12-989	1510-E03-1-001	REV. C
SUBST. POR:			