


NOTAS:

- 1 - DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

- 2 - OS FLANGES ENTERRADOS DEVERÃO SER ENVOLVIDOS COM PAPEL ALCATROADO TIPO "KRAFT"

- OU SIMILAR.

3= PARA VENTUSAS DAS ADUTORAS
VER DESENHO LRE-HID-06.

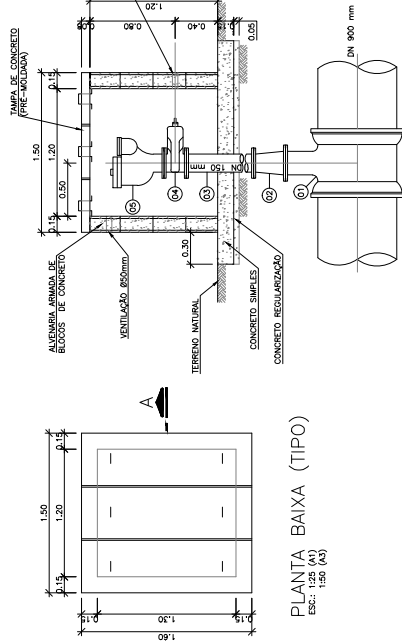

PLANTA BAIXA (TIPO)
ESC.: 1:25 (A1)
1:50 (A3)

CAIXA TIPO 1


CAIXA TIPO I
ADULTORA DN 900 / VENTOSA DN 150

CORTE AA

FP.05 = 4 CAIXAS (VER NOTA 3)

(continued from page 1)

RELACÃO DE PEÇAS DAS CAIXAS DE VENTOSA TIPO – FP 05					
ITEM	DESCRIÇÃO	DN	MATERIAL	UNIDADE	QUANT.
1	TE COM DUAS BOLSAS E FLANGE	900x200	PP*	Pç	4
2	REDUÇÃO COM FLANGES	200x150	PP*	Pç	4
3	TUBO COM FLANGES L=1,00m	150	PP*	Pç	4
4	REGISTRO DE SANGRIA CHATO COM FLANGES E CABEÇOTE	150	PP*	Pç	4
5	VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES	150	PP*	Pç	4

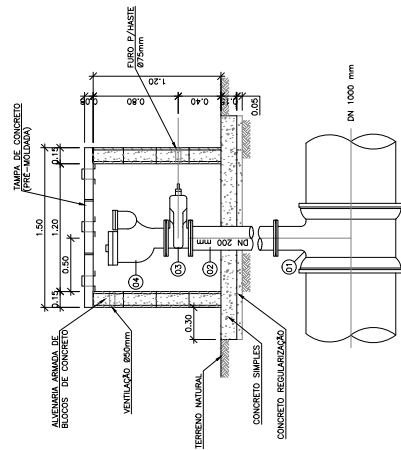

CAIXA TIPO 4

ADUTORA DN 1000/ VENTOSA DN 200

CORTE AA

FP.04= 6 CAIXAS

RELAÇÃO DE PEÇAS DAS CAIXAS DE VENTOSA TIPO 3 - FP.04					
ITEM	DESCRIÇÃO	DN	MATERIAL	UNIDADE	QUANT.
1	TE COM DUAS BOLSAS E FLANGE	100x200	F4*	PC	6
2	TUBO COM FLANGES L=1,00m	200	F4*	PC	6
3	REGISTRO DE TRAVECA CHATO COM FLANGES E CABEÇOTE	200	F4*	PC	6
4	VENTOSA DE TIPO C/FLANGE	200	F4*	PC	6

02	REVENHO GERAL	SERVIDO A. C.	HELDO S.	12/06/2017
01	QUANTIDADE DE PEÇAS	EMANES G.	HELDO S.	30/09/2017
00	EMISSÃO INICIAL	SERVIDO A. C.	L.C.K.C.	09/09/2017

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	DATA



CLIENTE

CODEVASF
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba

Control of operations

DECEMBER 1996

PROJEIO BAIXIO DE IRECE

PROJETO EXECUTIVO DO CANAL PRINCIPAL CP-0 ENTRE OS

Km 27,02 E 42 E DO SEU PERÍMETRO IRRIGADO

DATE OF BIRTH

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

ADUTORA DA FP.03 AIE FP.07

VENTOSAS	PELO PRETO
----------	------------

IND-01-02	ESCALA	NOME DO PROJETO	DATA	NÚMERO
	INDICADA	1.438.8 - 2.100.000.000	09/09/2010	

IND 01 02	INDICADA	14350-D-002-HD-01-02	05/05/2025
-----------	----------	----------------------	------------